



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер,
1-й заместитель
генерального директора
ГУП «ГК Днестрэнерго»

А.И. Гицман


А.И. Гицман 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство въездных ворот трансформаторной подстанции
«Бендеры Южная 110/35/10 кВ»

1	Наименование объекта	ПС "Бендеры Южная 110/35/10 кВ"
2	Адрес, местоположение объекта	Г.Бендеры, ул.Индустриальная, 85а
3	Целевое использование объекта	Въездные ворота
4	Техническая характеристика объекта	4.1. Действующая трансформаторная подстанция открытого типа 4.2. Взрыво - пожароопасные зоны: НЕТ. 4.3. Опасные и вредные производственные факторы: выполнение работ на территории действующей трансформаторной подстанции.
5	Мероприятия по организации работ и защите работающего персонала	<u>Требования к организации работ и защите работающего персонала:</u> 5.1. Соблюдение технологии производства работ. 5.2. Применение спец. одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) рук, органов зрения, дыхания и пр. 5.3 Соблюдение техники безопасности при выполнении работ в действующих электроустановках.
6	Ориентировочные сроки начала и окончания работ	Начало работ: с момента получения предоплаты Окончание работ: в течении 1 месяца.
7	Основные требования к выполняемой работе, объемы и применяемые материалы	7.1. <u>Используемые материалы Подрядчика:</u> ➤ Применение современных материалов высокого качества. ➤ Согласование используемых типов, марок, видов материалов и их стоимости. 7.2. <u>Основные виды и объём выполняемых работ:</u> Демонтажные работы: ➤ Демонтаж существующих металлических ворот (5330x2450 мм.) – 1 шт. Монтажные и изготовительные работы: ➤ Изготовление и установка распашных двустворчатых ворот, оснащённых системой автоматического открывания наружу -1 шт. В створке ворот предусмотреть калитку с доводчиком – 1 шт. ➤ Количество пультов управления – не менее 10 шт. ➤ В калитке установить замок с электронным считывателем доступа (материал Заказчика). Габаритные размеры ворот указаны на схеме. Каркас ворот выполнить из профильной трубы с качественной, долговечной покраской. (цвет покраски – RAL 7024) Заполнение выполнить из профилированного листа с высотой волны 35 мм. Цвет – графит матовый. 7.3. <u>Гарантийные обязательства:</u> ➤ Гарантия на механизм открывания не менее 1-го года.
8	Организация – Заказчик	ГУП «ГК Днестрэнерго»

Схема установки ворот
ПС "Бендеры Южная 110/35/10/6 кВ"

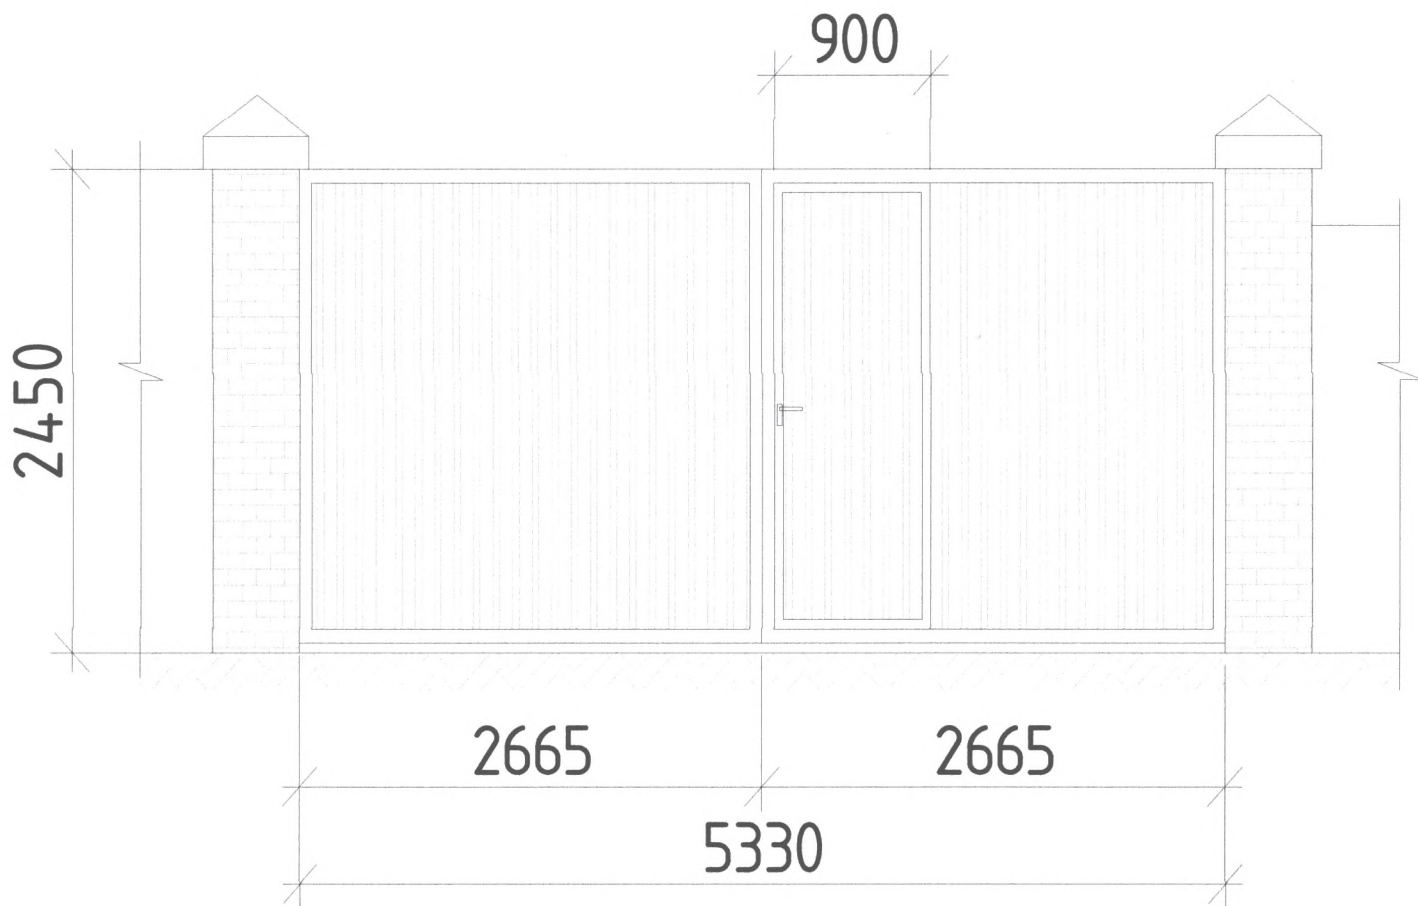

Ведущий инженер службы подстанций

Начальник ПТО

Инженер-строитель

 Д.И. Перстнёв

 М.А. Постолатий

 А.В. Мегис